


Armarios en vallado por DSP y CPM
(Pueden ser utilizados armarios prefabricados de hormigón si cumplen cotas libres mínimas)

Alimentación desde DSP (con salidas parte inferior) en la unidad funcional de TMF-1

DSP ESQUEMA 12-400A CAHORS 055014 o similar

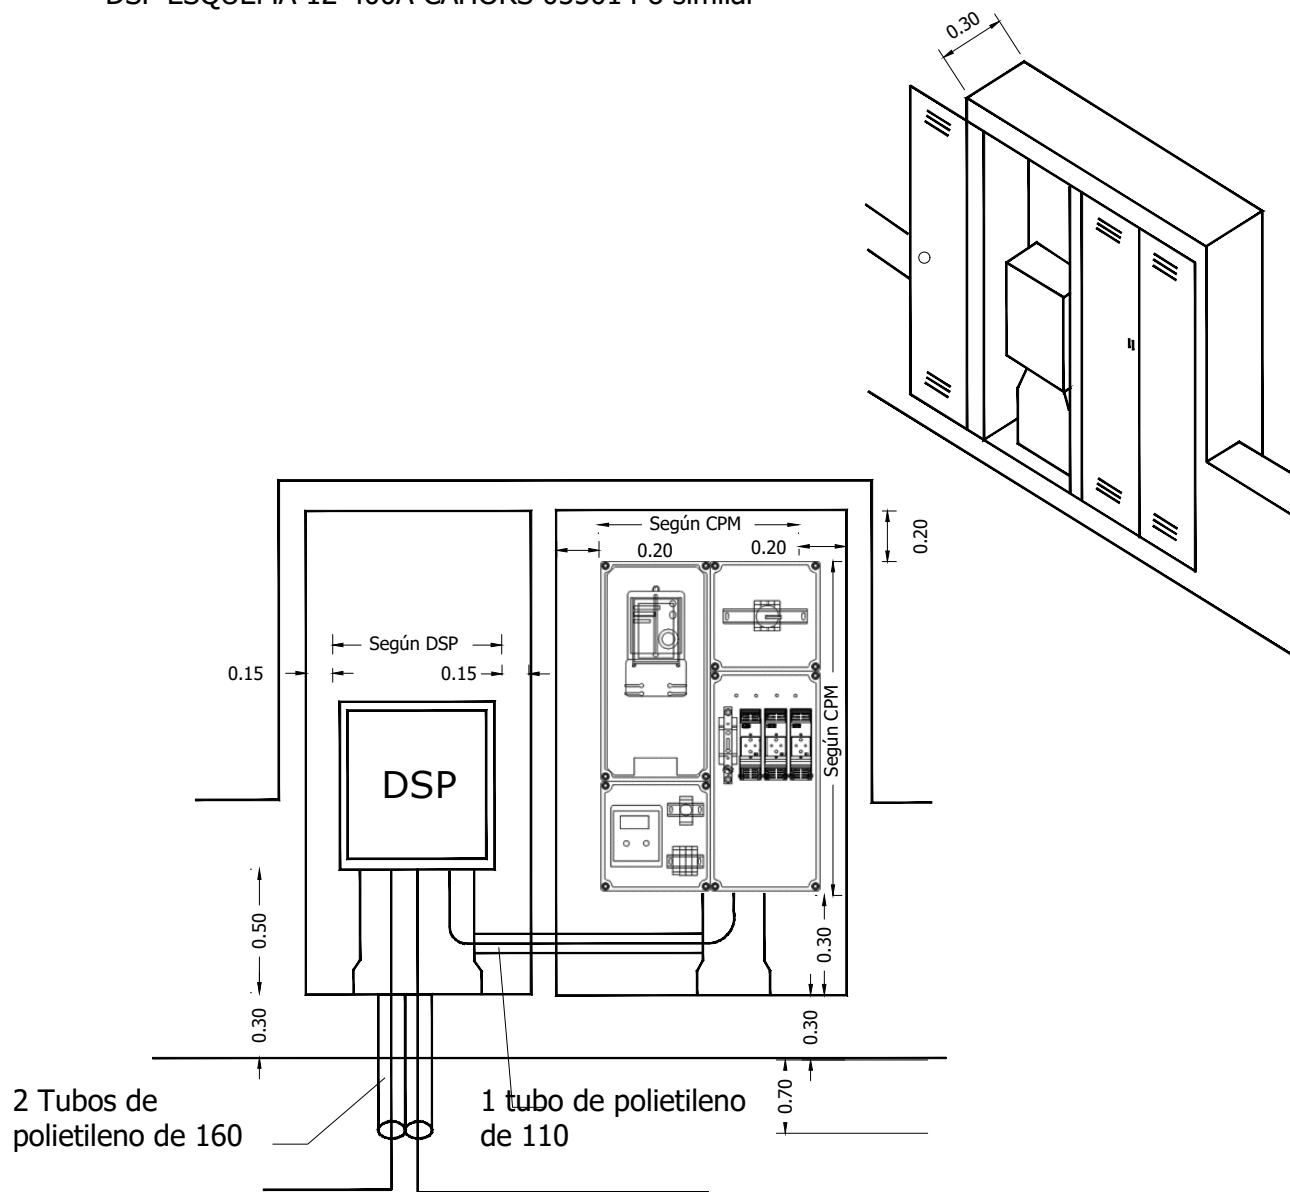

FICHA TÉCNICA

FITXA-3

INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA
TENSIÓN MÓDULO TMF-1 CAHORS

anell